RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZBROJENIE DOLNE
skala 1:50

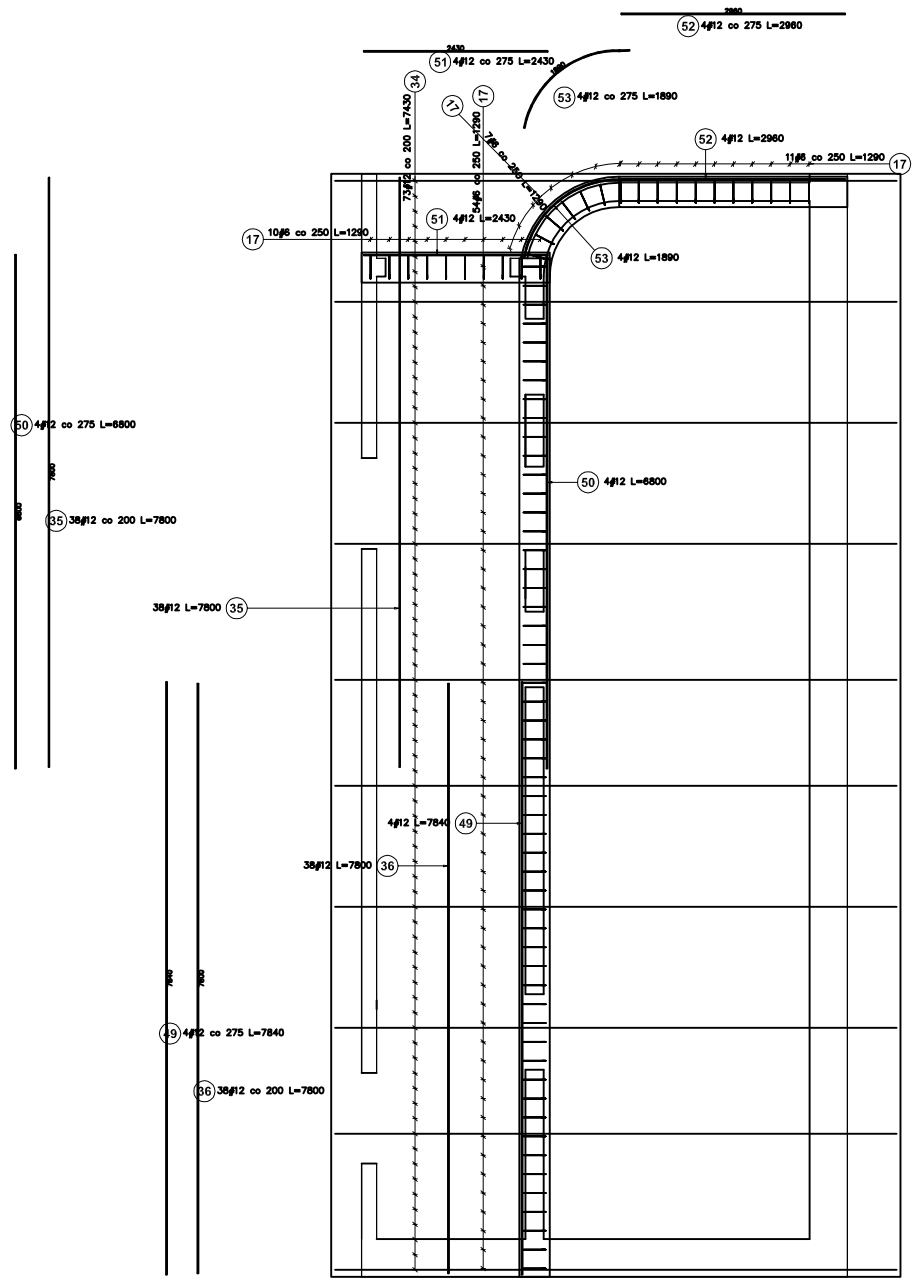

RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZBROJENIE GÓRNE
skala 1:50

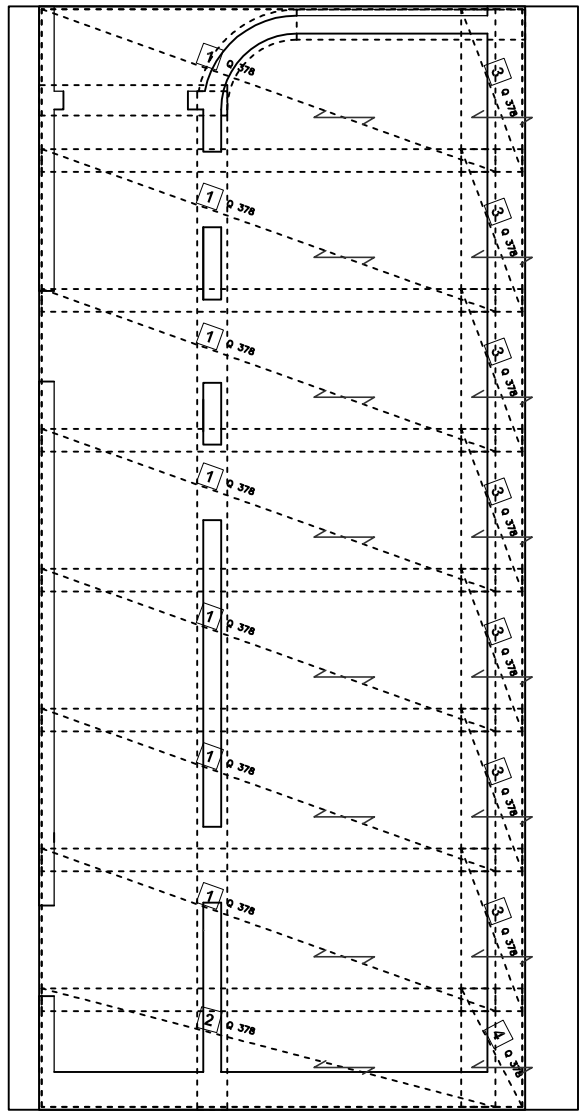

Poz.	Typ siatki	Liczba			Wymiary (m)	Średnica prętów	Wymiar oczka (mm)	Ciężar siatki (kg)	Ciężar łączny (kg)
		W elemencie	Elementów	Ogółem					
1	Q 378	7	1	7	6,00x2,15	8.5 | 8.5	150 | 150	66,67	466,68
2	Q 378	1	1	1	6,00x1,57	8.5 | 8.5	150 | 150	48,68	48,68
3	Q 378	7	1	7	0,81x2,15	8.5 | 8.5	150 | 150	9,00	63,00
4	Q 378	1	1	1	0,81x1,57	8.5 | 8.5	150 | 150	6,57	6,57

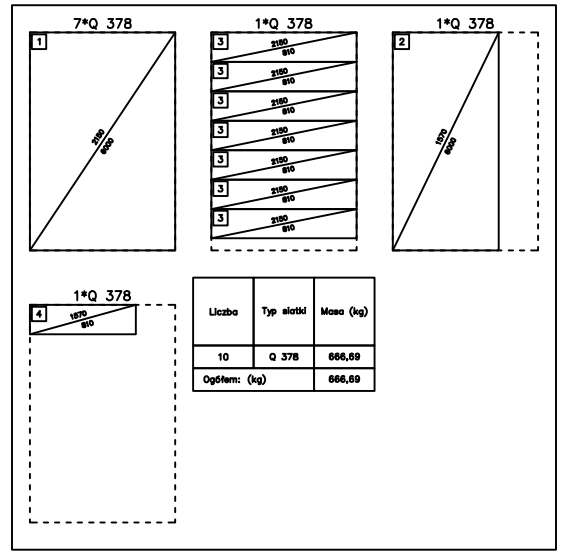

Liczba	Typ siatki	Masa (kg)
10	Q 378	666,69
Ogółem: (kg)		666,69

UWAGI:
1. Minimalna otulina zbrojenia 40 mm
2. Nie należy stosować żadnych izolacji pomiędzy chudym betonem a spodem ścian oporowych.
3. Fundamenty posadowić na warstwie geotechnicznej I-II z piaski drobne.
4. Minimalna dopuszczalna grubość warstwy piasków drobnych pod fundamentem to 50 cm.
5. W przypadku wystąpienia na poziomie posadowienia gruntów gliniastych lub innych, niespełniających warunku II należy je wybrać na głębokości min. 50 cm i zastąpić je piaskiem grubym stabilizowanym cementem w stosunku 1:3 i zagęszczonym mechanicznie do stopnia Is=0,95.
6. Ściany posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.
7. Zasypkę ścian zagęszczać mechanicznie warstwami grubości 15 cm do stopnia Is=0,95.
8. Projekt konstrukcji rozpatrywać łącznie z projektem architektury

Beton: C30/37
Stal: A-IIIN B500SP

Inwestor: Gmina Opatów PL. Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów		Skala: 1:50	SPiNB
Temat: Budynek szaletu mlejskiego ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Opatów ul. Partyzantów dz. nr 751			Nr rys. 2K Data
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Konstr.	Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Konstr.	Andrzej Lipidalski	KL-202/88 GT.V-63/192/75	