


Profil przykanalika Skala 1:100/250

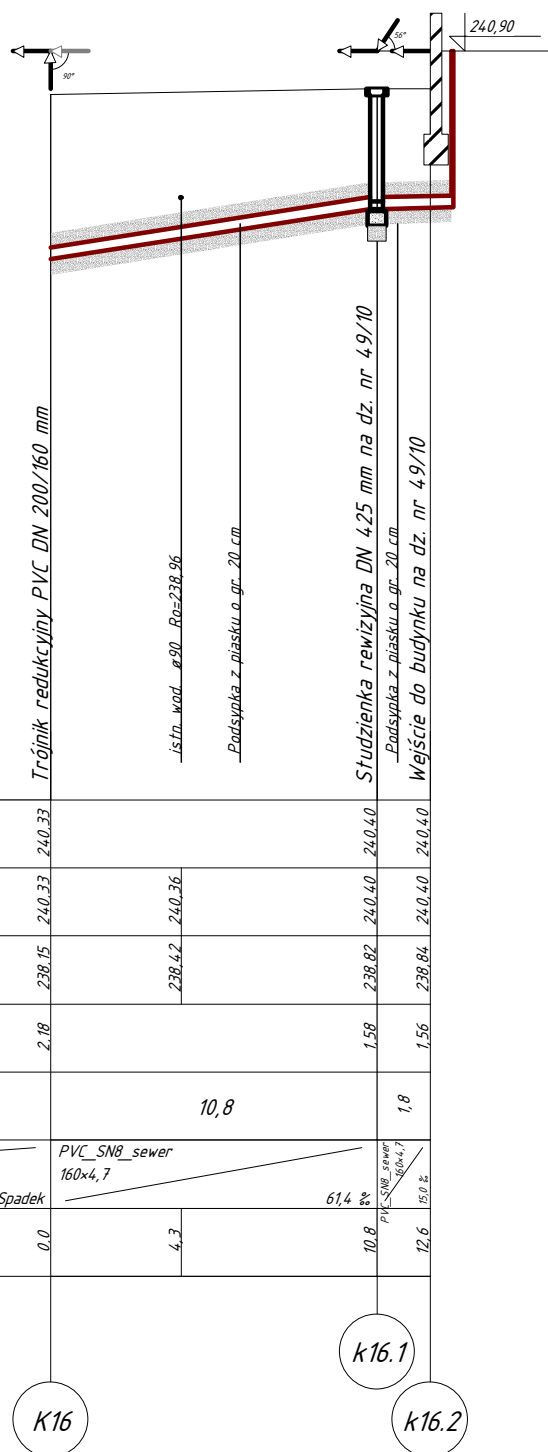

Poziom porównawczy 231,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	240.33	240.33	240.40	240.40
Rzędna terenu istniejącego	240.33	240.36	240.40	240.40
Rzędna dna kanału	238.15	238.42	238.82	238.84
Zagłębienie dna kanału [m]	2.18		1.58	1.56
Odległości [m]		10,8		1,8
Średnice, materiał		PVC SN8 sewer 160x4,7	PVC SN8 sewer 160x4,7	PVC SN8 sewer 160x4,7
	Spadek		61,4 ‰	15,0 ‰
Długość trasy [m]	0,0	4,3	10,8	12,6

Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów		
Jednostka projektowa:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN mgr Emilia Moszyńska-Münnich		
Dane jednostki projektowej:	Niestachów 294, 26-021 Niestachów woj. świętokrzyskie		Dane kontaktowe: tel. + 48 605 - 133 - 003, fax. +48 41- 243 - 60 - 36 e-mail: capricorn@interia.com
Temat:	Budowa kanalizacji sanitarnej Opatów - ul. Kościuszki		
Treść rysunku:	PROFIL PRZYKANALIKA K16-k16.2		Data: lipiec 2020
Projektował:	mgr inż. Michał Münnich	nr uprawnień: SWK/0141/PWOS/10	Podpis: Branża: sanitarna
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Bąk	SWK/0043/P00S/10	Skala: 1:100/250
Opracował:	mgr Emilia Moszyńska-Münnich		Nr. rysunku: K16