


# Profil przykanalika Skala 1:100/250

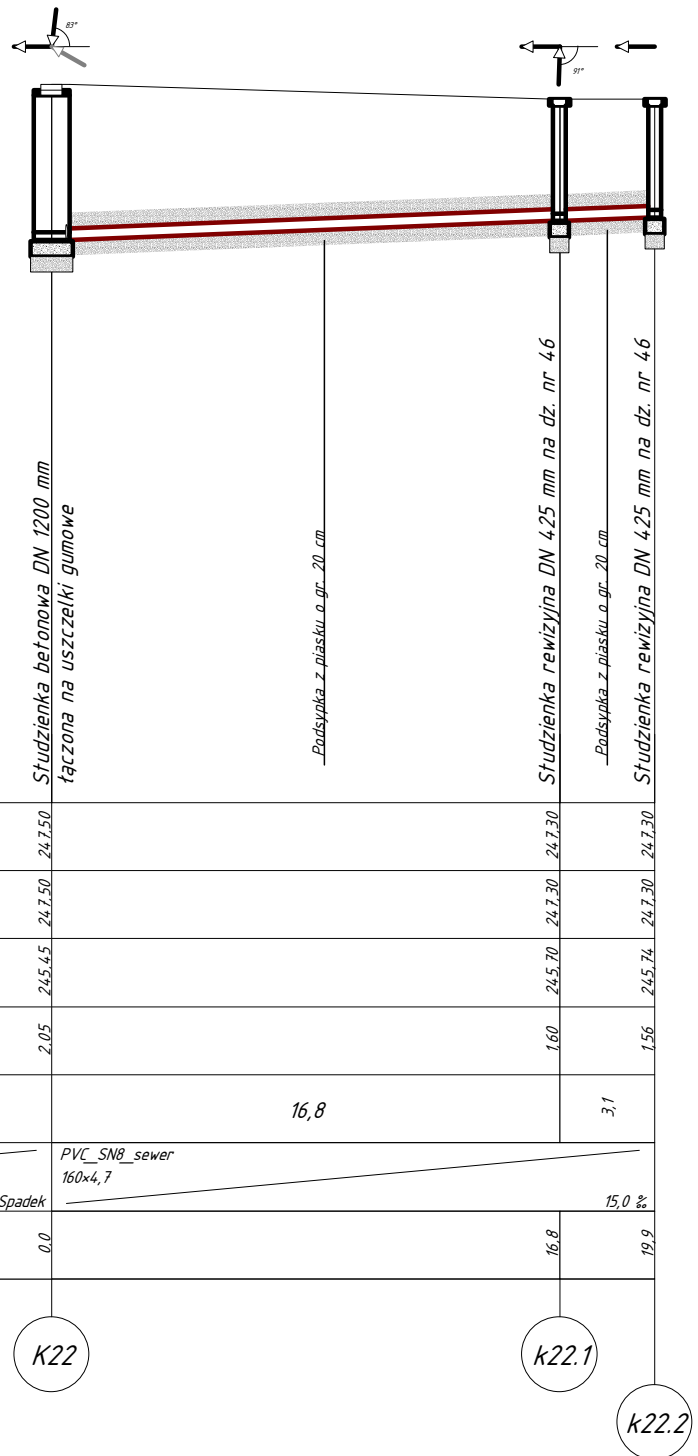

Poziom porównawczy 238,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	24.7.50		24.7.30	24.7.30
Rzędna terenu istniejącego	24.7.50		24.7.30	24.7.30
Rzędna dna kanatu	24.5.45		24.5.70	24.5.74
Zagłębienie dna kanatu [m]	2.05		1.60	1.56
Odległości [m]		16,8		3,1
Średnice, materiał	PVC_SN8_sewer 160x4,7			
Spadek				15,0 ‰
Długość trasy [m]	0,0		16,8	19,9

K22

k22.1

k22.2

Inwestor:			
Urząd Miasta i Gminy Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów			
Jednostka projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN mgr Emilia Moszyńska-Münnich			
Dane jednostki projektowej: Niestachów 294, 26-021 Niestachów woj. świętokrzyskie		Dane kontaktowe: tel. + 48 605 - 133 - 003, fax. +48 41- 243 - 60 - 36 e-mail: capricorn@interia.com	
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej Opatów - ul. Kościuszki			
Treść rysunku: PROFIL PRZYKANALIKA K22-k22.2			Data: lipiec 2020
Projektował: mgr inż. Michał Münnich	nr uprawnień: SWK/0141/PWOS/10	Podpis:	Branża: sanitarna
Sprawił: mgr inż. Marcin Bąk	SWK/0043/P00S/10		Skala: 1:100/250
Opracował: mgr Emilia Moszyńska-Münnich			Nr. rysunku: K22